Doorsnede CC

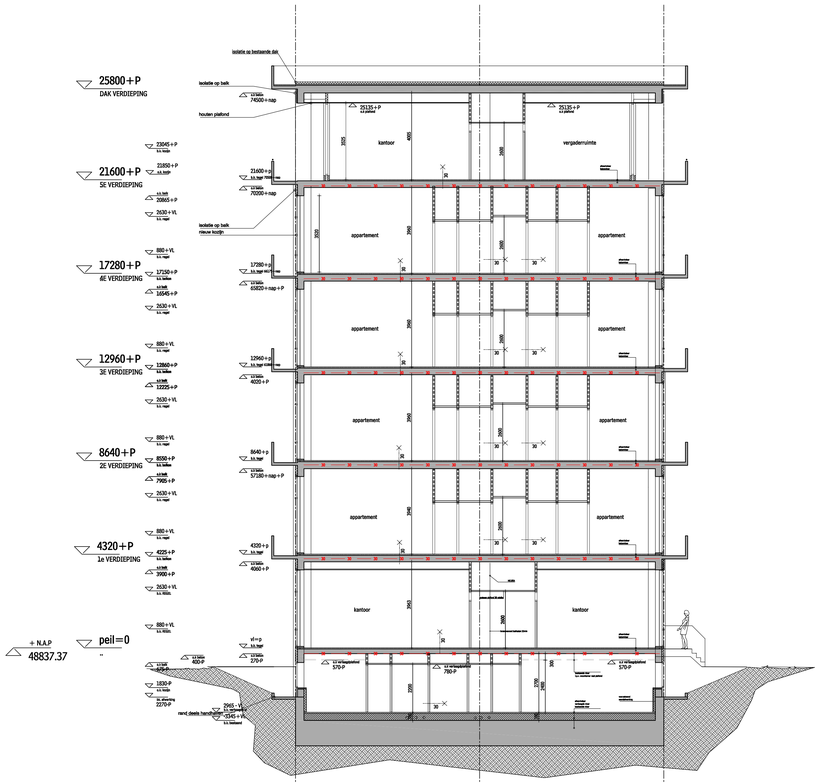

DOORSNEDE AA

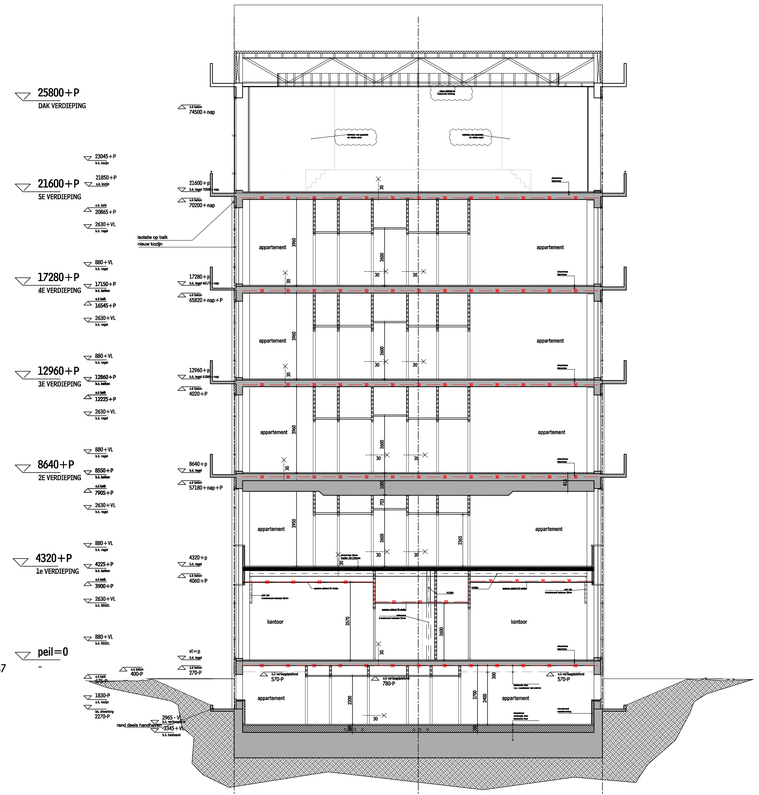

DOORSNEDE BB'

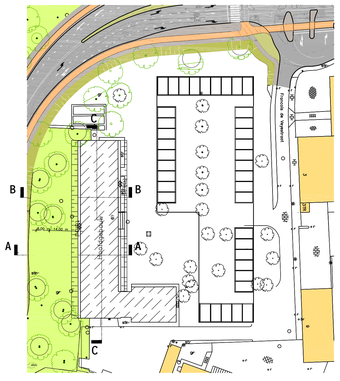

RENVOOI

ROOSTER IN GEVEL
ROOSTER IN KOZIJN
FOLIE OP GLAS

Brandveiligheid:
Beperking van uitbreiding van brand (art. 2.81 - 2.100 BB)
Gehele draagconstructie 60 min. brandwerend m.b.t. bezwijken.indien de permanente vuurbelasting < 500 MJ/M2 is,kan worden uitgegaan van een brandweerweerstand van 30 min.
Rookmelders conform NEN 2555.
Elektra installatie cf. NEN 1010

Alle maten ondering, i.h.w. controleren en eventueel in overleg aanpassen aan de bestaande bebouwing.

toilet afwerking:
- wandafwerking: coating (volgens bestek)
- vloerafwerking: coating (volgens bestek)

badkamer afwerking :
- wandafwerking: coating (volgens bestek)
- vloerafwerking: coating (volgens bestek)

hang en sluitwerk
Deuren, ramen, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen
in een uitwendige scheidingsconstructie van een
niet-gemeenschappelijke
ruimte, die volgens NEN 5087 berekbaar zijn
voor inbraak, hebben een volgens NEN 5096 bepaalde
inbraakweerstandheid
die voldoet aan de in de norm aangegeven weerstandsklasse 2.
Dit geldt ook voor een inwendige scheidingsconstructie tussen een niet-gemeenschappelijke ruimte en een aangrenzende gelijksoortfunctie
of een aangrenzende gemeenschappelijke ruimte.
Inbraakweerstandheid (art. 2.129 - 2.131 BB)

Riolering
dimensionering schoon- en vuilwaterriolering (gescheiden stelsels) volgens
NTR 3216 en de NEN 3215 e.e.a. volgens nadere opgave installateur.

RENVOOI

ALGEMEEN

- gebruiksfunctie van het bouwwerk betreft woonfunctie.
- alle maatvoering is aangegeven in millimeters (mm).
- op dit project is het Bouwbesluit 2012 van toepassing alwaro het inhoudelijk op dit blad opgenomen.
- toe te passen bouwproducten dienen te voorzien zijn van een door ministerie goedgekeurde kwaliteitsverklaring (KOMO, KIWA, KOMO, BRL of CE markering)
- van de hiervoorgenoemde NEN publicaties wordt de laatst gepubliceerde versie bedoeld.

ALGEMEEN

BOUWKUNDIG

- bestaand beton
- steenachtige binnenwand
- gemetselwerk
- natuursteen
- nx isoleren 30mm minerale wol 12mm gipsplaat
- verstijvingsmortier (aanduurend op beton)
- dakrand (afschotisolatie op beton)
- meterkast
- rookmelder
- opstelplaats HR-ketel
- opstelplaats WP-unit
- opstelplaats wasmachine
- hemelwaterafvoer
- hwa aan gevel
- verblijfsgebieden
- wijziging
- wijzigingsgebied
- scheidingswand (dk volgens opgave DPA)
- gekalkeerde binnenwand
- voorzetwand
- 30 min brandwerend
- 60 min brandwerend
- zelfsluitende deur
- zelf sluitende deur 30min brandwerend
- WBDBO in wb
- brandcompartiment
- brandwerkbaanstrook
- drupe blusleiding
- brandhaspel slang 30m1
- rookverlichting

603 B westerdokskdijk
1013 BX amsterdam
tel 020 4890090
fax 020 4895028
info @ burobeb.nl
www. burobeb.nl

stedenbouw
architectuur
interieur

BUROBEB

wijziging 1	28.02.2019
wijziging 2	13.03.2019
wijziging 3	02.04.2019
wijziging 4	25.04.2019
wijziging 5	04.06.2019

tekening	1519-BA-400-26SK
datum	19.02.2019
schaal	1:100

opdrachtgever	COA
werk	AZC Maastricht
adres	François de Veyestraat 4-6 6221 AB Maastricht

onderwerp	DOORSNEDEN	werknummer	1519
		tekeningnummer	403
stadium	WERKTEKENING	formaat	A0